




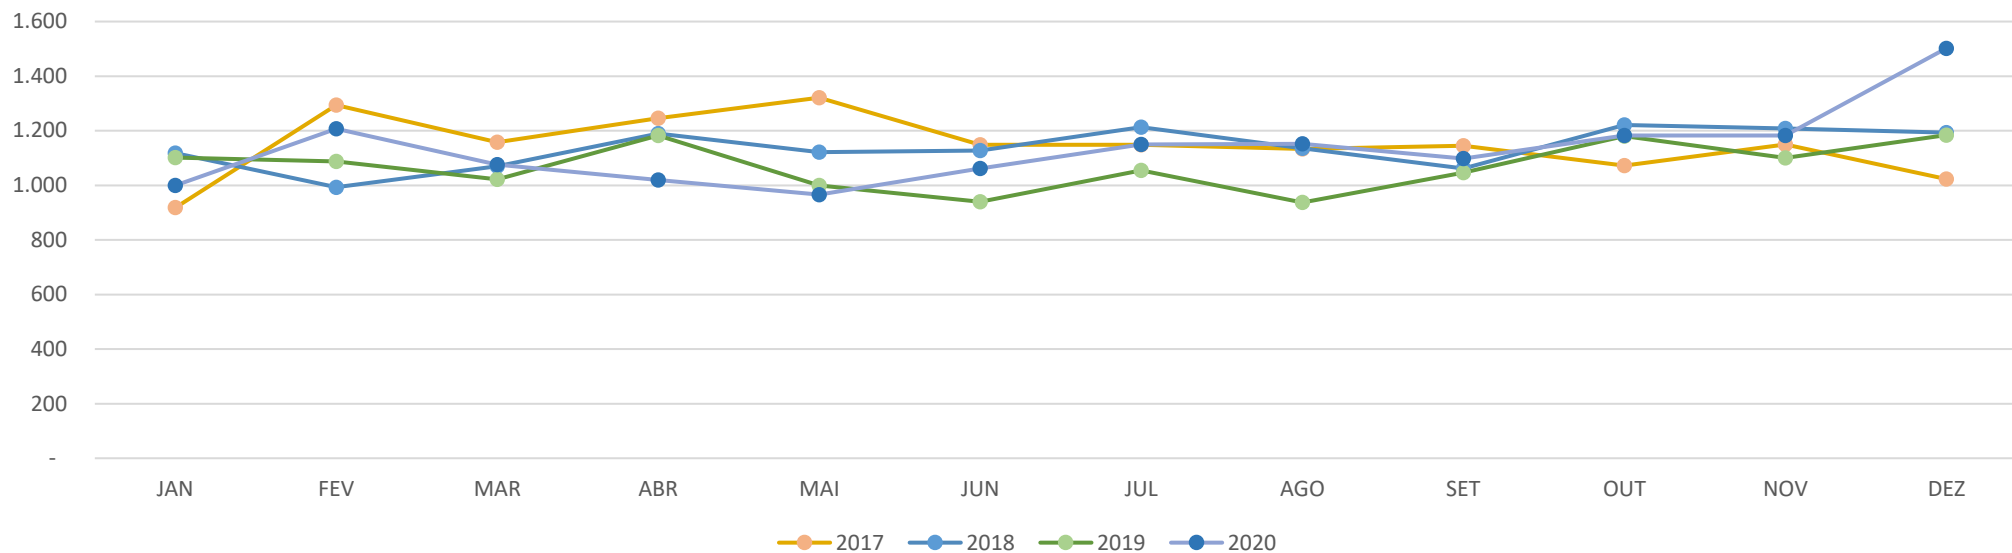





Desde **2017**, o **Hospital Estadual da Criança** adota ações para redução de consumo de energia elétrica:

-  Substituição gradativa das lâmpadas comuns por luminárias de led
-  Instalação de sensores de presença nos banheiros das áreas com maior circulação, como: Subsolo (Refeitório), térreo (Recepções/Ambulatório) e quimioterapia
-  Individualização do circuito elétrico dos leitos da UTI Pediátrica (Antes, circuito único)
-  Redução da capacidade dos equipamentos de ar condicionado no período noturno e final de semana, em setores mapeados de acordo com fluxo
-  Rondas realizadas pela equipe de hotelaria e supervisão administrativa contra o desperdício de água e energia elétrica


Consumo água (Cedae) - M³




Consumo água (Cedae) - M³

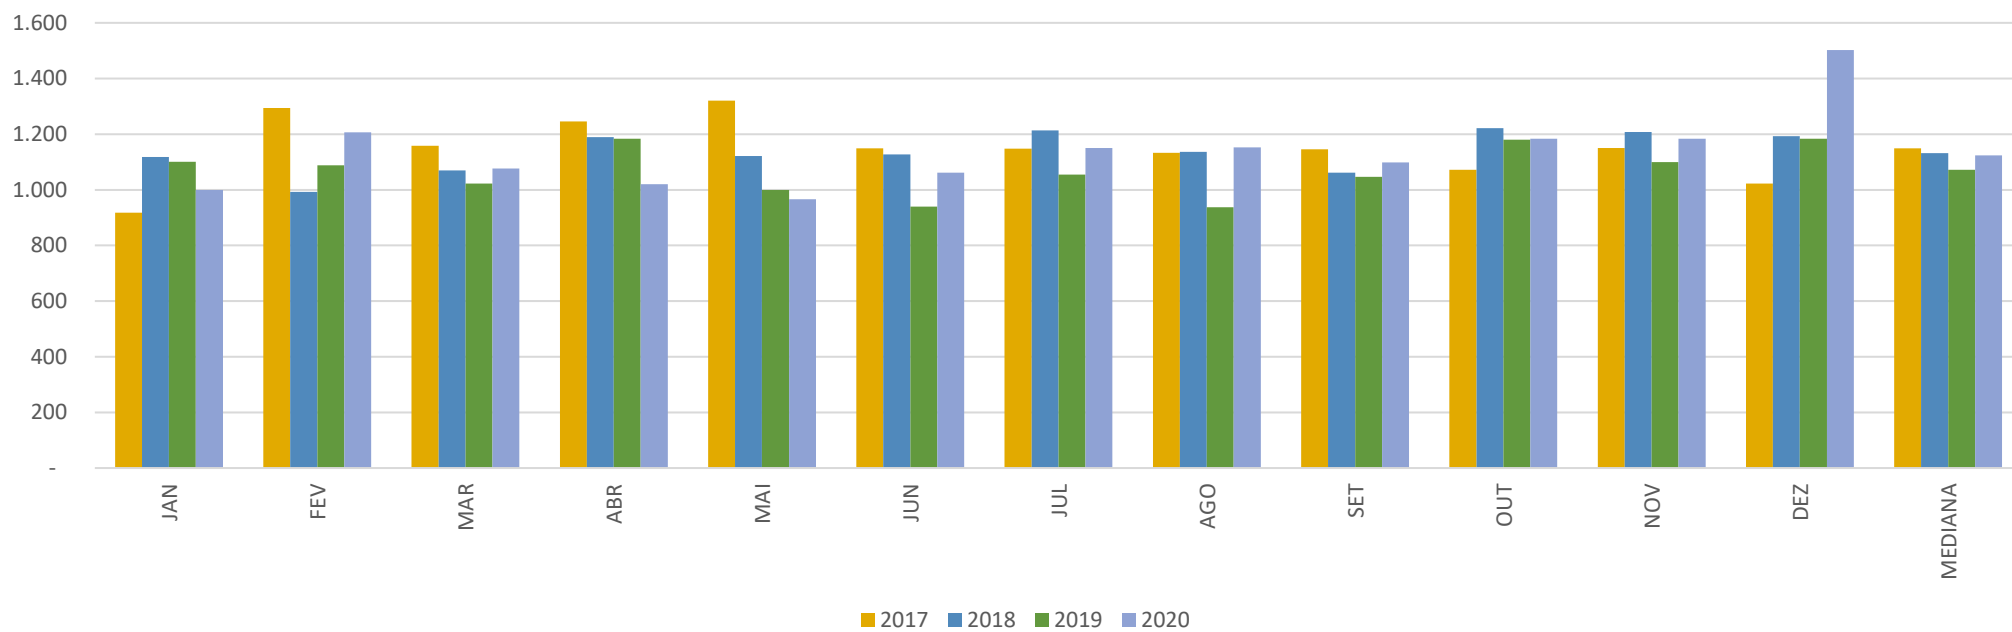


Consumo luz (Light) - kwh hora

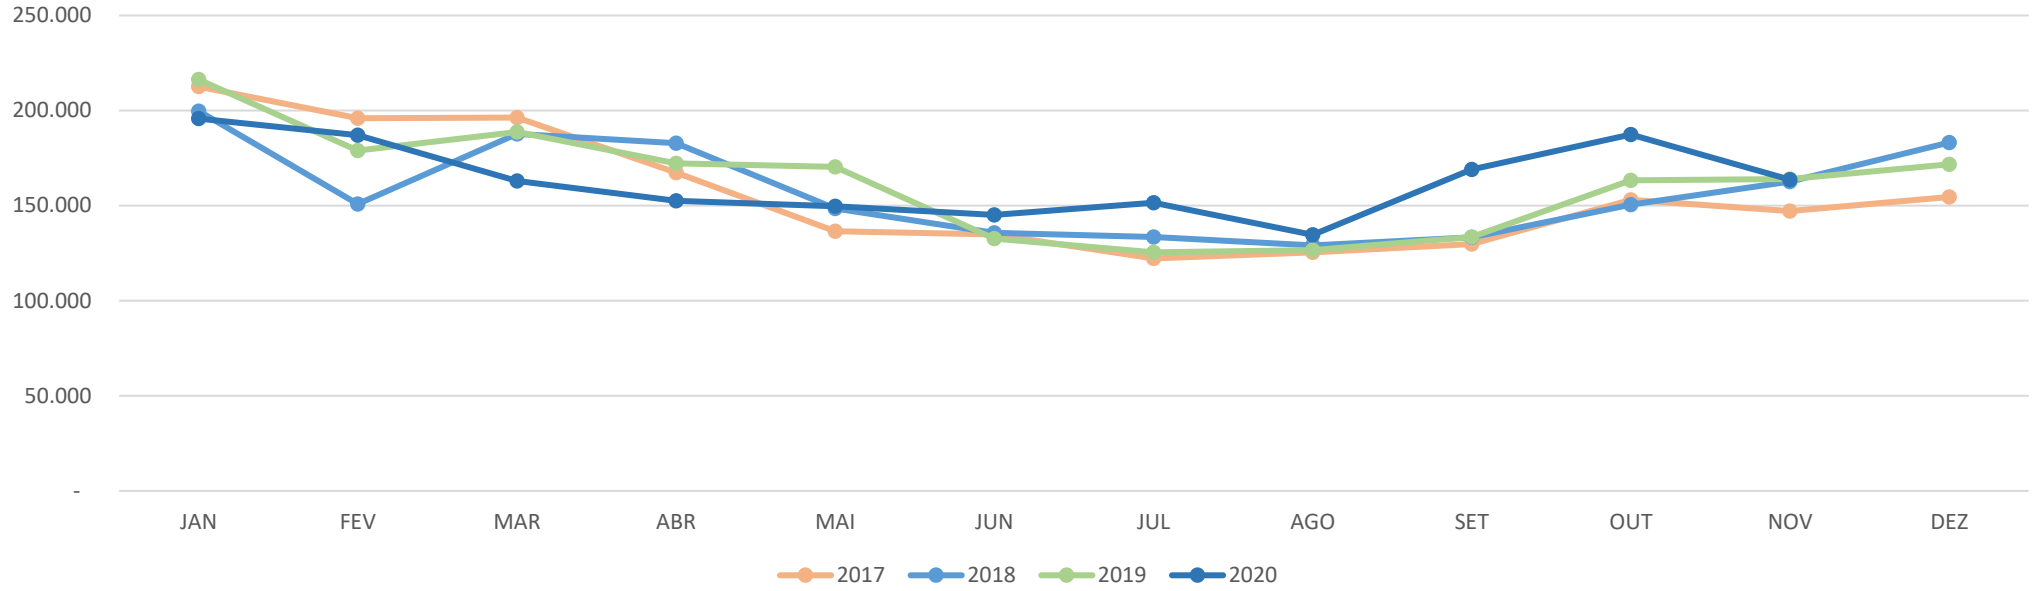

Consumo luz (Light) - kwh hora

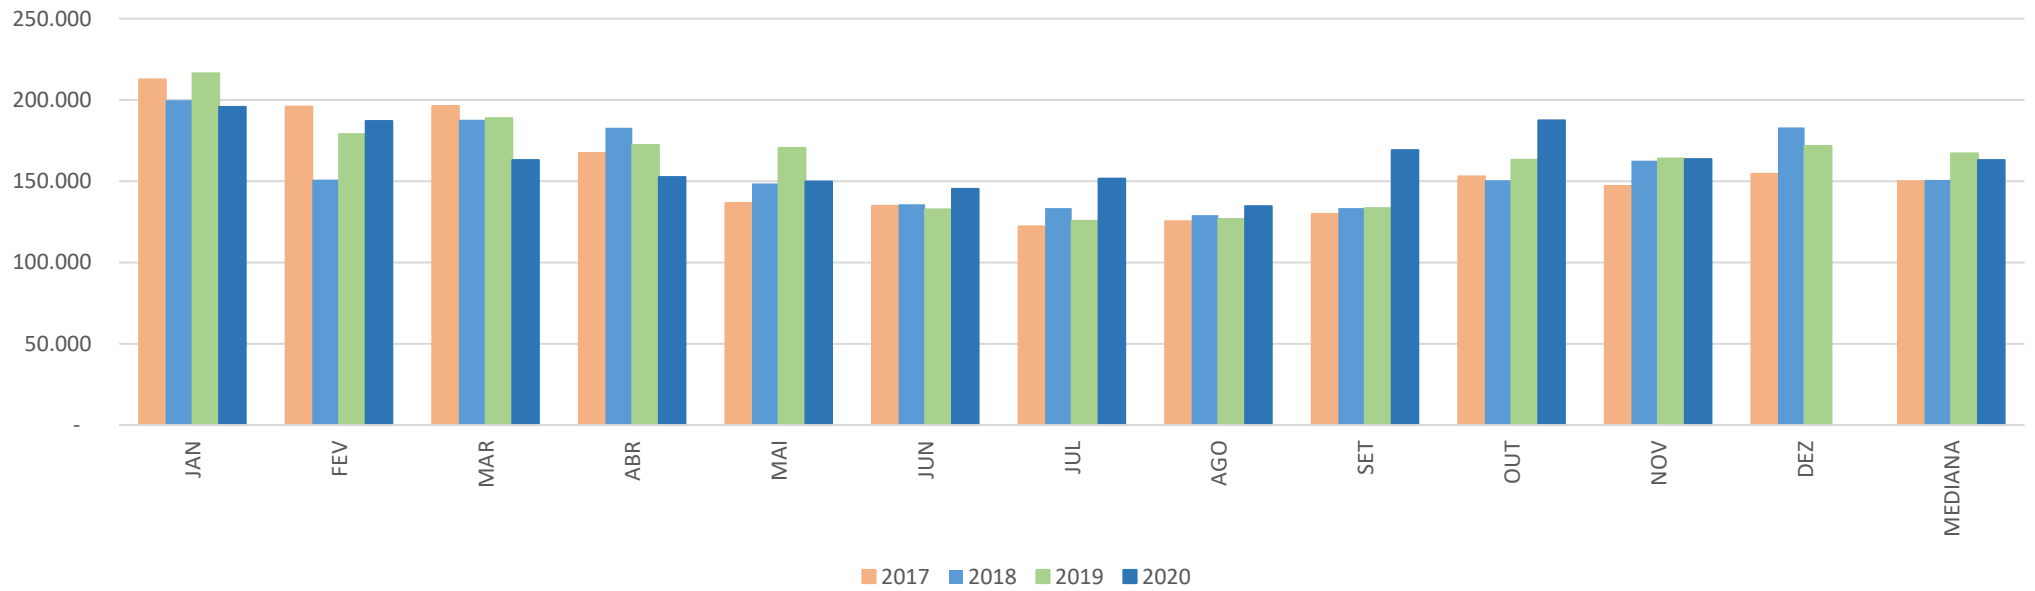

Consumo gás (Ceg) - M³

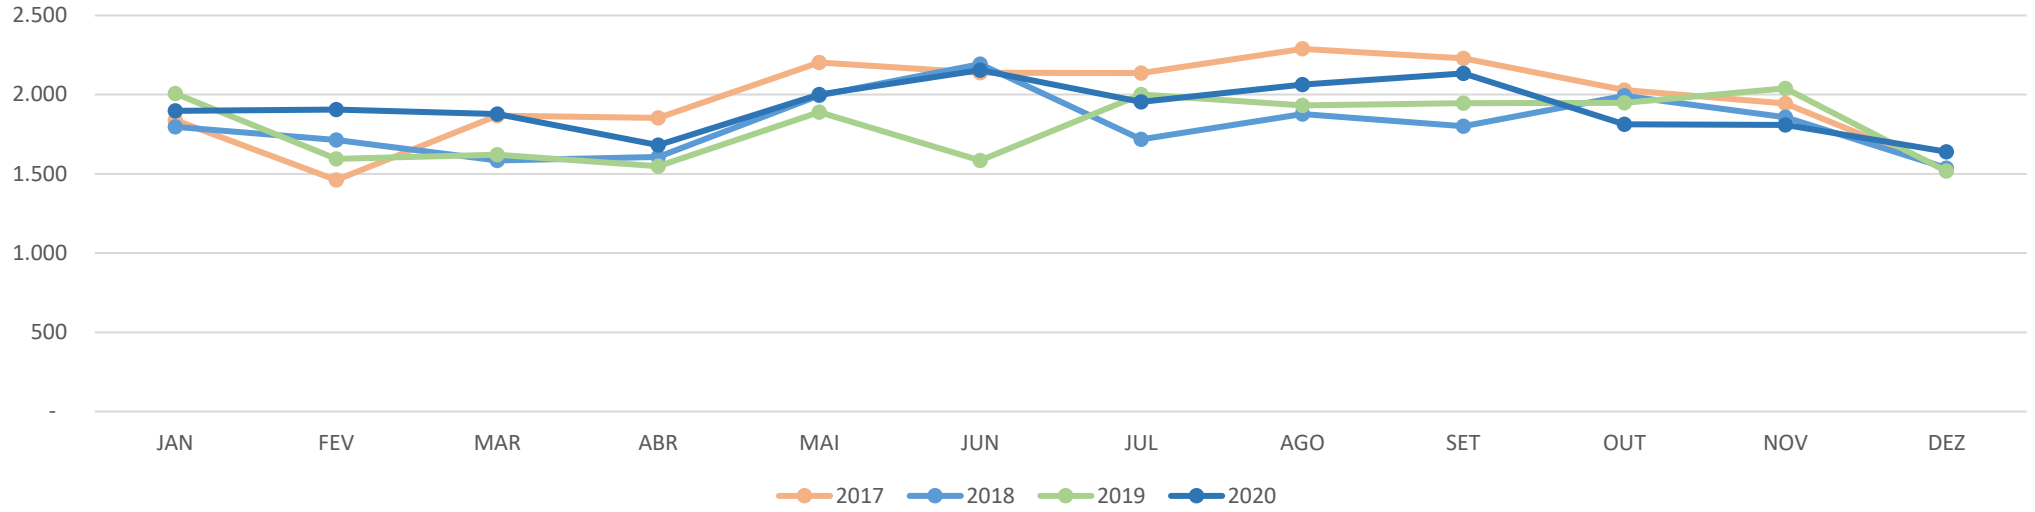

Consumo gás (Ceg) - M³

